

안전·안심하시고 활용판

사용하시기 위하여

주방이나 거실 등 가족분의 눈에 띄는 장소에 놓아 두십시오.

가스 냄새가 날 때의 대응은!

화기를 절대로 사용하지 마십시오

- 점화원이 되는 환기팬이나 전등 등의 스위치를 만지지 마십시오.
- 전기 스위치는 끌 때에 불꽃이 생깁니다. 끄지 마십시오.

화기엄금



가스를 밖으로 내보냅니다

- 문이나 창문을 활짝 열어 주십시오.




※ LP 가스는 공기보다 무거우므로 낮은 곳에 찬 가스도 주의하십시오.

- 모든 가스밸브, 기구밸브를 잠가 주십시오.



잠근다

- 용기밸브는 반드시 잠가 주십시오.

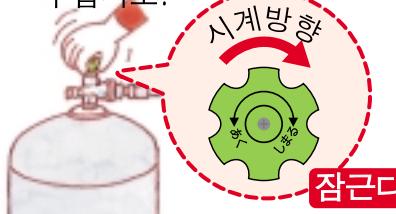

잠근다

가스누출의 상황을 즉시 연락

- 즉시 「긴급시의 연락처」 또는 「판매점」에 연락해 주십시오.



이 름
주 소
자택에의 안표
현장의 상황

을(를) 알려주십시오.

- 판매점의 지시에 따라 주십시오.
- 판매점의 안전확인이 끝날 때까지 가스는 사용하지 마십시오.



◎ 긴급시 연락처는 사전에 LP 가스 판매점에 확인하여 주십시오.
◎ 긴급시의 연락처는 24 시간 무료 대응




더욱 안전하게 사용하시기 위하여

평소에 고객분께서 실시하실 「 안전 체크의 포인트」!

- LP 가스 용기로부터 가스미터의 출구까지는 「공급설비」로 불리우며, LP 가스 판매점이 책임을 지고 점검과 유지관리를 실시합니다.
- 가스미터의 출구로부터 가스 기구까지는 「소비설비」로 불리우며, 법률상의 관리 책임은 소비자 여러분께 있습니다. 일상점검 · 유지관리는 통상 LP 가스를 사용하시는 고객분이 실시하여 주십시오.

설해대책의 부탁말씀

- 눈에 의해 조정기나 가스미터 등이 고장날 우려가 있습니다. 설해방지설비나 용기고의 점검을 해주십시오.
- 눈을 쓸어낼 때에는 LP 가스설비에 손상을 입하지 않도록 주의하여 주십시오.

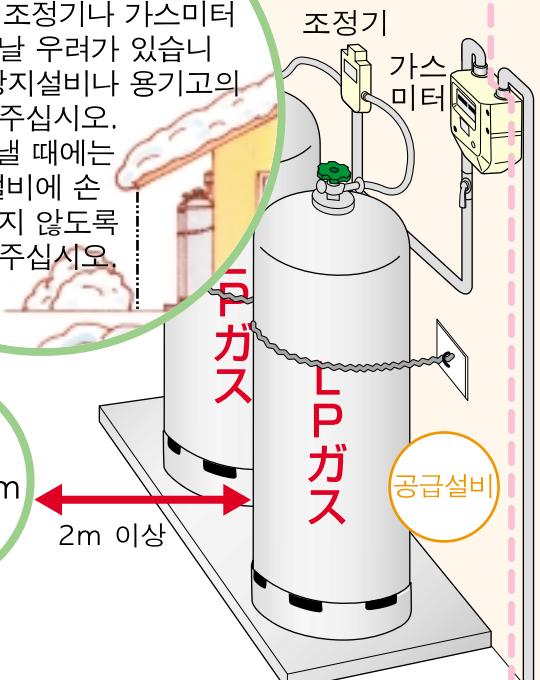

- 화기와의 거리는 2m 이상으로

◎ 실내에 연통(배기통)이 부착된 급탕기나 옥조급탕기, 안전장치가 부착되지 않은 가스기구를 사용하시는 분은 판매점에 상담하여 주십시오.

점화의 확인

점화의 반복·재점화

타다 말고 꺼짐

- 점화를 확인하지 않은 사고가 발생하고 있습니다. 반드시 눈으로 확인!
- 점화조작을 반복하여 기구에 찬 가스에 인화하는 사고가 발생하고 있습니다. 재점화시에는 주의!



* 건전지가 고갈되지 않았습니까?
* 기구가 잘 점화되지 않는 경우는 즉시 판매점에 점검을 의뢰하여 주십시오.


옥실의 확인

- 물이 없는 옥조에 불을 땜에 주의!



가스가 갑자기 나오지 않으면

LP 가스의 흐름 등에 이상이 있는 경우 마이콘미터가 자동적으로 가스를 차단하고 표시부에 차단이유가 표시됩니다.

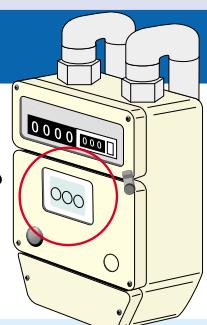


■ 가스 이용의 재개는 다음 순서로 실시하여 주십시오

- 이상이 없으면 마이콘미터를 복귀하실 수 있습니다.
- 복귀하지 않는 경우는 복귀를 반복하지 마시고 판매점의 점검을 받으십시오.


1

- 
- 기구밸브, 가스밸브를 전부 잠가 주십시오.


2

- 
- 좌측의 스위치를 눌러 주십시오.
 - 「가스 정지」의 문자가 깨집니다.


3

- 
- 문자나 적색램프가 점멸합니다.
 - 1 분간 기다려 주십시오.

4

- 
- 점멸이 멈추고 문자가 깨집니다.
 - 복귀 완료입니다.
 - 밸브를 열어 사용하십시오.

※ 「적색 램프」는 액정도 있습니다.

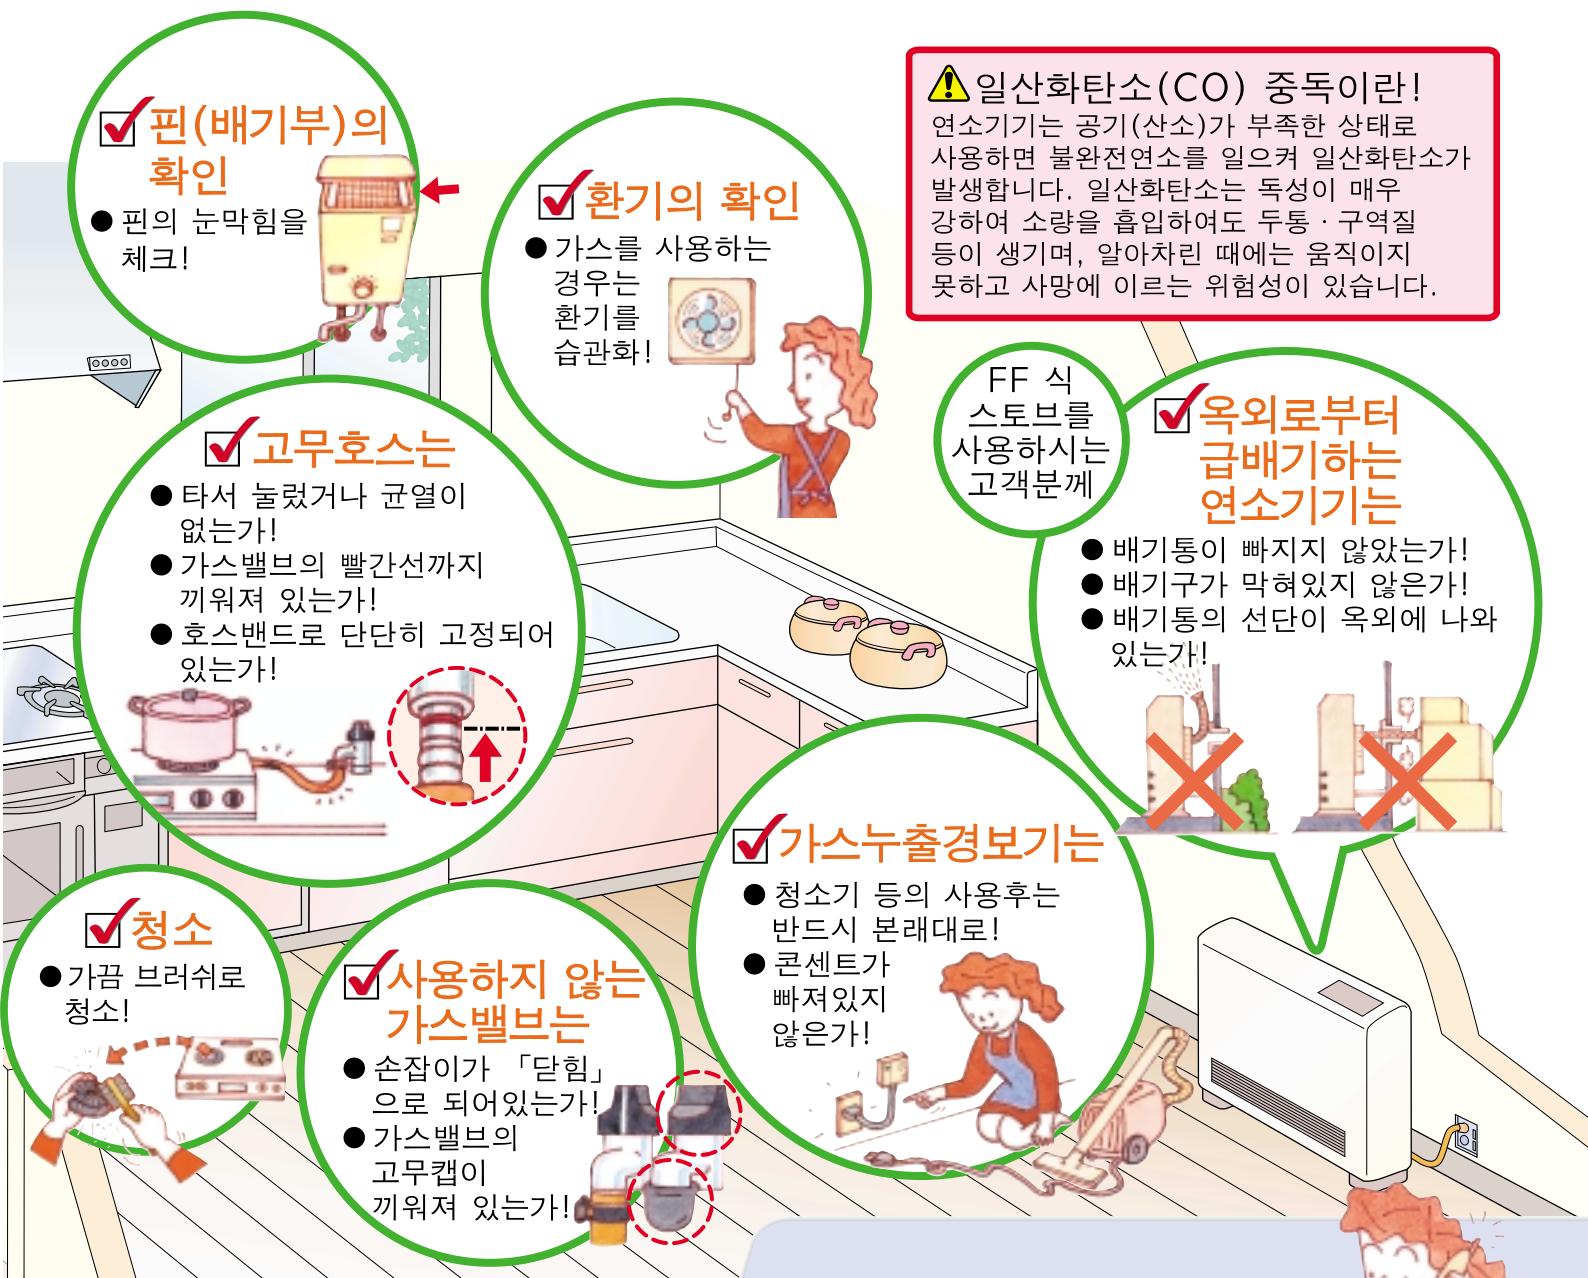

지진·화재·홍수가 일어나면

- 기구밸브, 가스밸브, 가스미터밸브 및 용기밸브를 잠가 주십시오.



- 재해시에 LP 가스를 사용하시는 경우에는 LP 가스 판매점에 연락하여 점검을 받은 후에 사용하십시오.

부탁 재해후는 LP 가스 판매점이 차례로 점검을 실시 합니다. 연락을 할 수 없는 경우에도 점검을 받으실 때까지 사용하지 마십시오.

이런 때에는 즉시 연락을!

- LP 가스 판매점이나 기구 제조업자에 즉시 점검을 의뢰하여 주십시오.
- 점검·조사는 무료로 실시하지만, 수리나 개선이 필요한 경우는 유료입니다.



불꽃	불꽃이 불안정하다	불꽃이 노랗다	불꽃이 빨갛다
조작	사용중에 소화한다	폭발적으로 착화한다	불번짐이 잘 않된다
	잘 점화되지 않는다	점화되지 않는다	
기구	이상음을 내며 연소한다		
	가스 냄새가 난다		
	운전중에 배기가스 냄새가 난다		

LP 가스 판매점이 실시하는 보안업무

알고 계십니까? LP 가스판매점에서는 다양한 보안서비스를 실시하고 있습니다.

LP 가스를 안전하게 사용하기 위하여 법률에 의거하여 정기적으로 주지 및 소비자 가정의 점검·조사의 보안업무를 실시하지만, 인정을 받은 보안기관에 판매점이 위탁하는 경우가 있습니다. 보안기관이 방문한 때에는 협력해주시기 바랍니다.

✓ 주지

- 사용상의 주의점이나 사고를 방지하기 위한 정보 등을 정기적으로 문서로 통지합니다.



1년에
한 번(또는 2
년에 한 번)
에
실시합니다.

✓ 긴급시 연락과 긴급시 대응

- 가스 누출 등의 경우 신속히 대응합니다.



긴급시의
연락처는
아간·휴일도
대응

긴급시는
30분이내에
무료 대응

✓ 공급개시시 점검·조사

- 가스기구를 포함한 LP 가스설비전체의 점검·조사를 실시합니다.



공급개시시에
실시합니다.

✓ 정기공급설비점검

- 가스 누출 유무 등, 조정기로부터 가스미터의 공급설비의 점검을 실시합니다.



4년이내에 한
번 실시합니다.

✓ 용기교환시 등 공급설비점검

- 용기의 전도방지의 확인 등 용기주위의 점검을 실시합니다.



용기
교환시에
(또는 한달에
한번 이상)
실시합니다.

✓ 정기소비설비조사

- 가스기구, 급배기, 호스, 배관 등의 소비설비의 조사를 실시합니다.



4년이내에 한
번 실시합니다.

◎ 「보안업무」는 무료로 실시합니다. 「소비설비」의 수리나 개선이 필요한 경우는 유료입니다.

알림

「장기사용제품 안전점검제도」에 대하여

최근 제품의 경년열화가 주원인이 되는 중대사고가 발생하여 사고를 미연에 방지하는 조치의 필요성이 인식되었습니다. 고객 자신에 의한 보수가 어렵고, 경년열화에 의한 중대사고 발생의 우려가 큰 제품에 대하여, 사고를 미연에 방지하기 위하여 고객에 의한 점검이나 보수를 적절히 지원하는 제도 「장기사용제품 안전점검제도」가 설정되어, 2009년 4월 1일부터 시행되었습니다.

한편 대상제품 「실내식 가스 순간급탕기」, 「실내식 가스버너형 옥조급탕기」가 제조업자에 의하여 설정된 설계표준사용기간에 가까워지면, 제조업자로부터 고객분에게 점검안내를 사전에 실시하며, 법령에 정해진 항목에 따라 점검을 실시합니다. 점검비용은 유료입니다.

「기존판매품」의 점검에 대하여

2009년 4월 1일 이전에 제조된 제품은 법정 점검 대상외이지만, 고객으로부터의 점검 요청이 있으면, 법정 점검에 준수하여 점검을 실시하고 있습니다. 이 경우도 점검비용은 유료입니다. 사용하시는 기종이나 제조업자에 따라 다른 경우도 있으므로 상세한 내용은 기구 제조업자에 상담하여 주십시오.



외국어판(영어·포르투갈어·중국어·한국어·스페인어)도 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

LP 가스 안전위원회 홈페이지에서도 상세한 정보를 보실 수 있습니다. <http://www.lpg.or.jp/>

LP 가스 긴급시 연락처

보안기관명 株式会社大京

☎ 075-661-5575

긴급시의 연락처는 24 시간 무료 대응

LP 가스 판매점

- 금지 오래된 가스기구는 사고의 원인이 될 우려가 있으므로, 점검을 권장합니다.
- 불명하신 점이나 문제가 있으신 경우에는 LP 가스 판매점에 주저하지 마시고 문의하여 주십시오.